Eurofins Product Testing A/S
Smedeskovvej 38
8464 Galten
Denmark

voc@eurofins.com
www.eurofins.com/voc-testing

Rapport de test d´émission de COV

Plasto Adhésifs

3 Bd de Beauregard
21600 Longvic
France

Date
17/04/2012
Vos réf.
-

1. Information sur l´échantillon

Identification de l´échantillon	Double face plinthe
Type de produit	Adhésif
Numéro de lot	Lot 1
Date de production	Nouveauté
Date de réception	28/02/2012
Période de test (Début-fin)	13/03/2012 - 10/04/2012

2. Conclusion concernant la classe d´étiquetage d´émission de COV.

Cette recommandation est basée sur la régulation française publiée le 25 mars 2011 (décret DEVL1101903D) et le 13 mai 2011 (arrêté DEVL1104875A). Pour plus d´informations, contacter notre site www.eurofins.com/france-voc.

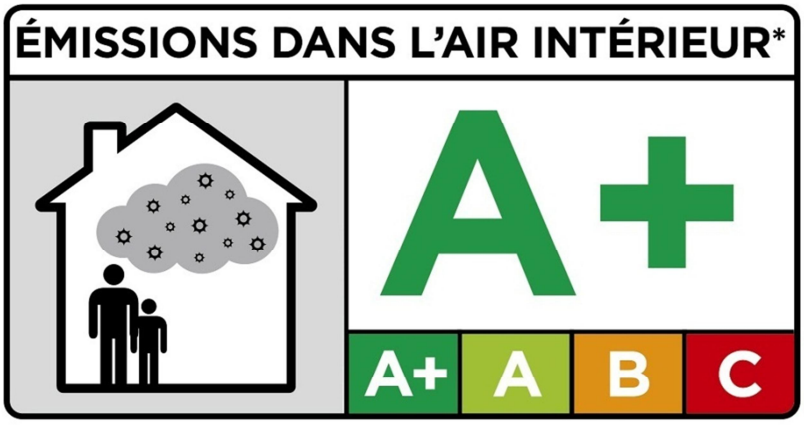

**Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).*

The results are only valid for the tested sample(s).
This report may only be copied or reprinted in its entity, parts of it only with a written acceptance by Eurofins.

3. Méthode de test

Méthode	Principe	Paramètres	Limite de détection	Incertitude
ISO 16000 parties -3, -6, -9, -11 Méthodes internes utilisées: 9810, 9811, 9812, 2808, 8400	GC/MS HPLC/UV	VOC Aldéhydes volatils	2 µg/m³ 3 µg/m³	22% (RSD) Um = 2 x RSD= 45 %

Paramètres de test dans la chambre d´émission					
Volume de la chambre (L):	119	Température (C):	23	Humidité relative (%):	50
Taux de renouvellement d´air (par heure):	0,5	Facteur de charge (m²/m³)	0,4		
Condition de test: L´échantillon reste dans la chambre d´émission durant les 28 jours de tests.					
Préparation de l´échantillon					
Appliqué sur une plaque de verre					

The results are only valid for the tested sample(s).
This report may only be copied or reprinted in its entity, parts of it only with a written acceptance by Eurofins.

4. Résultats

	Concentration après 28 jours µg/m³	**C**	**B**	**A**	**A+**
COVT	4,4	>2000	<2000	<1500	<1000
Formaldéhyde	<3	>120	<120	<60	<10
Acétaldéhyde	<3	>400	<400	<300	<200
Toluène	<2	>600	<600	<450	<300
Tétrachloroéthylène	<2	>500	<500	<350	<250
Éthylbenzène	<2	>1500	<1500	<1000	<750
Xylène	<2	>400	<400	<300	<200
Styrène	<2	>500	<500	<350	<250
2-Butoxyéthanol	<2	>2000	<2000	<1500	<1000
Triméthylbenzène	<2	>2000	<2000	<1500	<1000
1,4-Dichlorobenzène	<2	>120	<120	<90	<60

< Signifie inférieur à
> Signifie supérieur à

Pascal Ge
Responsable Service d´Analyse

The results are only valid for the tested sample(s).
This report may only be copied or reprinted in its entity, parts of it only with a written acceptance by Eurofins.